

羽生市議会議員 ～羽生を変える力になる！～


中島なおき 無所属



岩瀬土地区画整理地内に 大型商業施設の整備が正式決定！

住友商事株式会社と羽生市岩瀬土地区画整理組合は、岩瀬土地区画整理地内南工区先行整備地内において、7/21(金)大型商業施設の整備に向けた基本合意と保留地の売買契約を締結しました。場所は下図のとおりです。ホームセンターとスーパーマーケットの出店はすでに決定していますが、それ以外の具体的な店舗は、正式に決定はしていません。

3年後の2020年夏頃のオープンを目指しています。

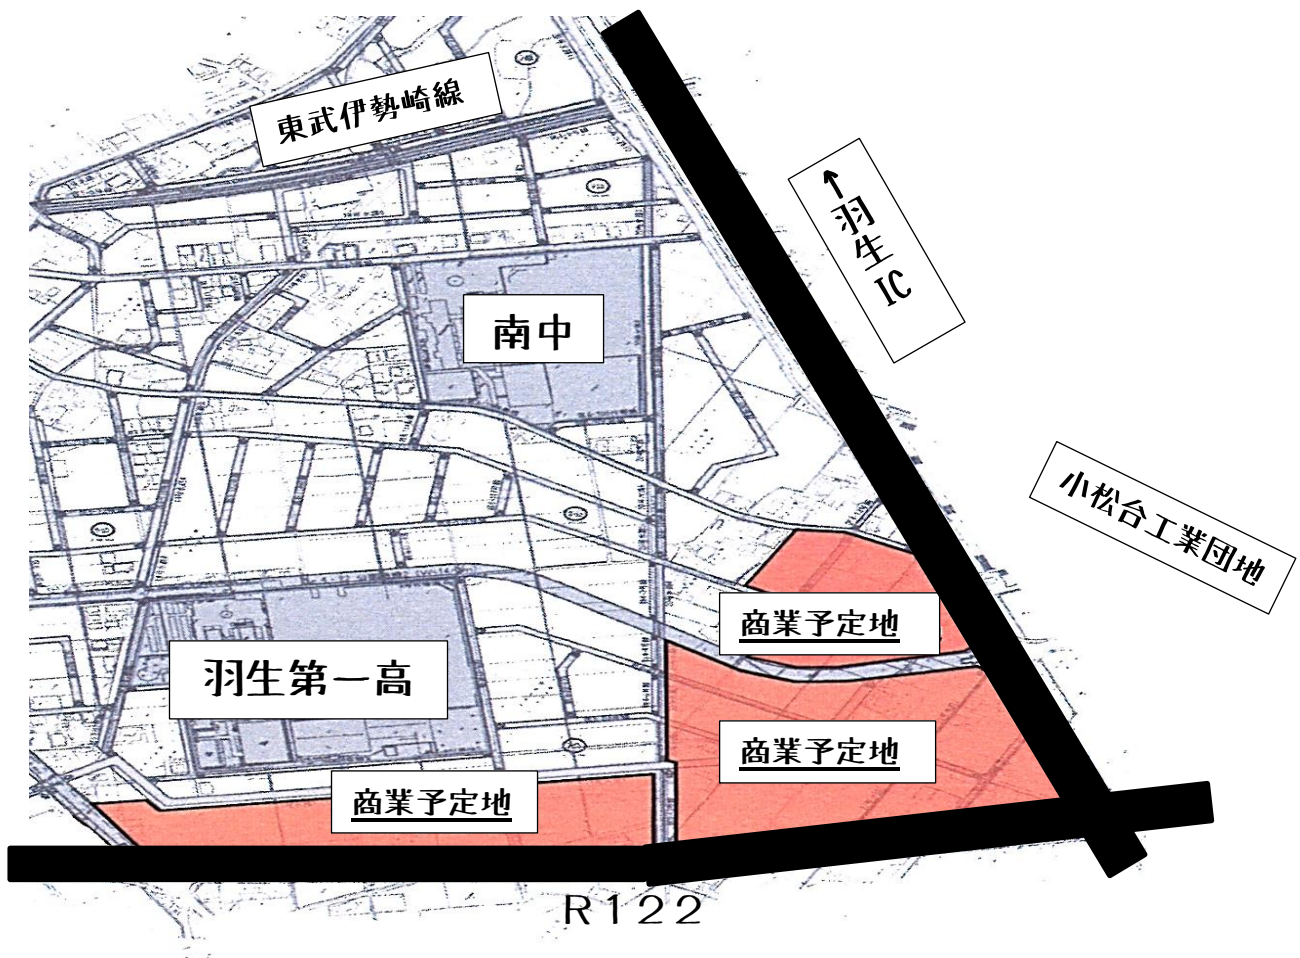

【合意内容】 住友商事株式会社が商業街区全体をコーディネート

【契約内容】 面積 64,000㎡ 売買金額 約24億4800万円

平成29年度6月定例会閉会

6月13日から6月29日まで17日間の日程で平成29年6月定例羽生市議会が開かれました。平成29年度一般会計補正予算歳入、歳出430万円の他、2つの条例改正案、(事務手数料徴収条例の一部を改正する条例、入学準備金貸付条例の一部を改正する条例)財産の取得(災害対応特殊救急車2, 305万8, 000円)、市道路線の認定、廃止など11議案が上程されました。慎重な審査の結果、全ての議案が賛成全員で可決、承認されました。

35回目の一般質問・市政を問う！

公共施設等総合管理計画の盲点に切り込む！

「あれも！これも！」ではなく「あれか！これか！」の選択の時代へ

人口減少時代に突入しています。進む少子化、高齢化。民生費は年々増大。多くの公共施設、各種インフラ設備も老朽化が著しい状況です。高度経済成長期とは異なり、大幅な税収増が見込めない昨今において、わが羽生市も全国の自治体の例に漏れることなく、公共施設の維持、管理やインフラ設備の修繕に負担を強いられつつあります。これまでのように、「あれも！これも！」では次世代に大きなツケを回してしまうことになりま

す。これからは「あれか！これか！」の選択の時代です。
そこで、6月定例会の一般質問では、H28年3月に作成された「羽生市公共施設等総合管理計画」に一切記載がない「最も利用されない公共施設」ともいわれる市内小中学校プールの今後の方向性について見解を質しました。

Q. 学校プールの今後について

高度経済成長時代に整備された全国の学校プール。しかしながら、学習指導要領では水泳授業の明記はないばかりではなく、泳げなくても教員になれることから、児童、生徒に専門的な授業は行われていないのが現状である。さらに昨今では、学校プールの老朽化が進み、施設の維持、管理が多くの自治体を悩ませている。羽生市の学校プールも、全ての中学校が築30年以上、小学校でも5校が築30年を越えており、これまで、それぞれ多くの修繕を行ってきた。今後さらなる修繕が見込まれている。

そんな中、全国では小中学校における1校1プールの既成概念から脱却し、学校プールの集約化を進める自治体が見られるようになってきた。学校プールの今後について、羽生市教育委員会はどうのように考えているのか？

A. 学校教育部長

短い期間で高額な費用がかかるプール施設については、羽生市が定める公共施設等総合管理計画を進めていくうえで、大きな課題と捉えている。しかし、義務教育における水泳指導は必要である。現在14校のうち4校ではプールの設置後が20年前後であり、それらは健全な状態で稼働できている。また、3校では既に改装を行い、その機能を回復している。プール施設が使用に耐えない状態となった学校については、複数校での使用方法により、近くにある学校プールを使用することも考えられる。

今後は、市の財政状況を常に意識し、関係部局と連携を図りながら、プール施設の計画及び、管理運営に努めていく。



水泳指導は重要！しかしプールの建て替えは困難。だからこそ、今から学校プールの集約化の準備が必要です。その場しのぎの対応は、子供たちにツケを回すだけ。問題の根っこは決して複雑ではありません。

中島なおき 略歴 S47年11月生まれ(44歳) 埼玉栄高校 日本福祉教育専門学校 日本大学法学部卒 児童福祉施設 鴻巣市社会福祉協議会勤務を経て、H19年羽生市議会議員一般選挙に単身立候補し初当選 H26年5月話題づくりを最優先とした市政運営に異を唱え羽生市長選挙に立候補するも次点落選 選挙後、家族の生活を守るため民間企業に就職 H27年再び羽生市議会議員一般選挙に立候補 市議選史上最高得票数を賜り3度目の当選 現在に至る

●NPO法人地方議会制度研究センター副代表理事 第2期若手政治家養成塾副代表 青年地方議員の会会員
事務所 羽生市南羽生4-17-2 TEL 070-6488-4588 Mail japanist0422@live.jp